PROYECTOS DISEÑADOS, INSTALADOS Y ENTREGADOS POR

DAJOPETROL S DE RL DE CV

PERIODO 2013 - 2024.

INSTALACION Y MANTNIMIENTO SISTEMAS DE GAS Y FUEGO
EXPERIENCIA Y PROYECTOR REALIZADOS

Proyecto: Sistema de detección y alarma para gas y fuego paquete habitacional en plataforma Pol-Alfa

Cliente: Gestión Marina y Logística S.A. de C.V. - RFC: GML120328DP8

Descripción:

- ✓ Ingeniería, instalación, configuración de sistema de detección, monitoreo y alarma de gas combustible y gas toxico para paquete habitacional
- ✓ Panel principal para gas y fuego con dos panel remotos en línea
- ✓ 24 detectores de gas combustible
- ✓ 24 detectores de gas toxico
- ✓ 20 semáforos exteriores para notificación audible y visible de fuego, gas combustible y gas toxico, 4 colores.
- ✓ 51 semáforos para interiores de 4 colores y bocina para alarma audible
- ✓ Arreglos e instalación de 1500 mts de cableado, 600 metros de tubería, elaboración e instalación de soportería para alarmas audibles y visibles y arreglo de detectores.

INSTALACION Y MANTNIMIENTO SISTEMAS DE GAS Y FUEGO
EXPERIENCIA Y PROYECTOR REALIZADOS

Monto del proyecto: USD 549.362,33 dólares americanos

Fecha de Ejecución: Noviembre 2013 – Enero 2014

Horas Hombre del Proyecto: 3.800 Horas.

Contacto: C.P. Maria Luisa De La Cruz Noo.

E-mail: CoorGral@rcasa.mx

Teléfono: (938) 112 3128

Dirección: Paes Urquidi 83 Santa Margarita Ciudad del Carmen, Campeche, C.P. 24120

INSTALACION Y MANTNIMIENTO SISTEMAS DE GAS Y FUEGO
EXPERIENCIA Y PROYECTOR REALIZADOS

Evidencia del Proyecto:





INSTALACION Y MANTNIMIENTO SISTEMAS DE GAS Y FUEGO
EXPERIENCIA Y PROYECTOR REALIZADOS

Proyecto: Rehabilitación sistema de detección y alarma para gas piso de perforación plataforma Sandunga

Cliente: Finestra Energía S.A. DE C.V. - RFC: ARI120315I92

Descripción:

- ✓ Ingeniería, instalación, configuración de sistema de detección, monitoreo de gas combustible y gas toxico
- ✓ Panel principal para gas
- ✓ 6 detectores de gas combustible
- ✓ 6 detectores de gas toxico

INSTALACION Y MANTNIMIENTO SISTEMAS DE GAS Y FUEGO
EXPERIENCIA Y PROYECTOR REALIZADOS

Monto del proyecto: USD 115.311,49 dólares americanos

Fecha de Ejecución: Abril 2014 – Mayo 2014

Horas Hombre del Proyecto: 1.480 Horas.

Contacto: Lic. Desireé Ocando Barboza.

E-mail: desiree.ocando@finestraenergia.mx


Teléfono: (938) 379 2367

Dirección: Calle 67, Nro. 10. entre calles 40 y 38. Colonia Playa Norte. Referencia: Portón Azul a un lado de la Compañía Posh. C.P.: 24115. Cdad. Del Carmen, Campeche. México

INSTALACION Y MANTNIMIENTO SISTEMAS DE GAS Y FUEGO
EXPERIENCIA Y PROYECTOR REALIZADOS

Evidencia del Proyecto:



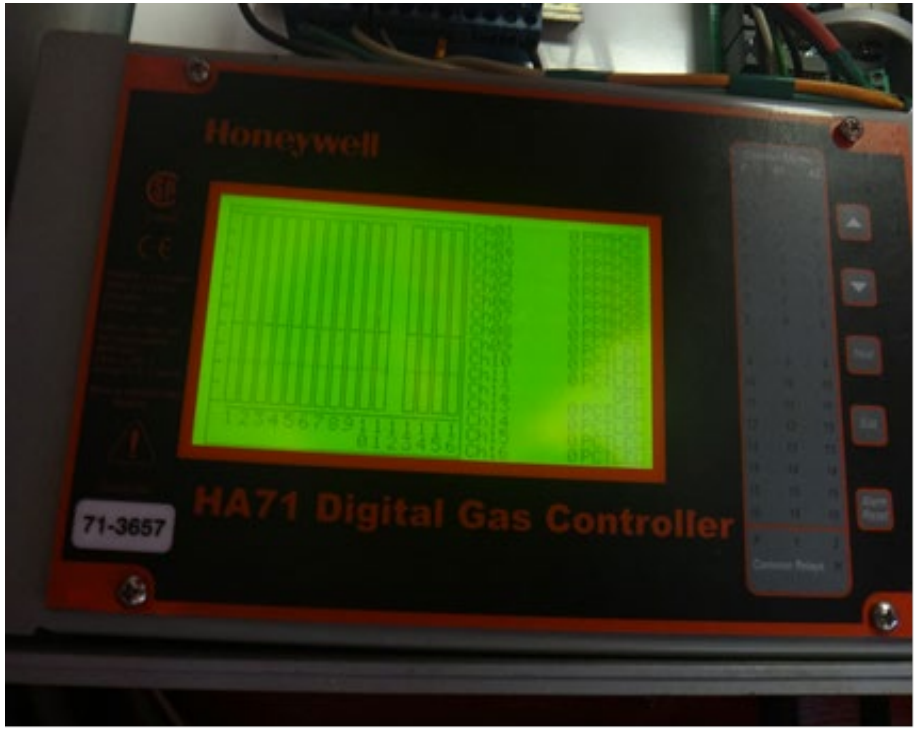

INSTALACION Y MANTNIMIENTO SISTEMAS DE GAS Y FUEGO
EXPERIENCIA Y PROYECTOR REALIZADOS

Proyecto: Acondicionamiento sistema de detección de gas combustible plataformas Cantarell I y Cantarell II

Cliente: Grupo R Perforación S.A. de C.V.- RFC: GRP090525967

Descripción:

- ✓ Ingeniería, instalación, configuración de sistema de detección, monitoreo de gas combustible
- ✓ Panel principal para gas
- ✓ 30 detectores de gas combustible

INSTALACION Y MANTNIMIENTO SISTEMAS DE GAS Y FUEGO
EXPERIENCIA Y PROYECTOR REALIZADOS

Monto del proyecto: USD 104.127,90 dólares americanos

Fecha de Ejecución: Junio 2016 – Julio 2016

Horas Hombre del Proyecto: 850 Horas.

Contacto: Ing. Yadira Dominguez.

E-mail: ydominguezp@grupor.com.mx

Teléfono: 52 938 382-8613 Ext. (2975)

Dirección: Av. Central 1 No. 26 | Col. Puerto Industrial Pesquero C.P. 24140. Ciudad del Carmen, Campeche.

INSTALACION Y MANTNIMIENTO SISTEMAS DE GAS Y FUEGO
EXPERIENCIA Y PROYECTOR REALIZADOS

Evidencia del Proyecto:





INSTALACION Y MANTNIMIENTO SISTEMAS DE GAS Y FUEGO
EXPERIENCIA Y PROYECTOR REALIZADOS

Proyecto: Rehabilitación sistema de detección y alarma para gas combustible y gas toxico FPSO Crystal Ocean (Blue Phonex)

Cliente: Blue Marine Crystal Sapi S.A. de C.V. - BMC170202618

Descripción:

- ✓ Ingeniería, instalación, configuración de sistema de detección, monitoreo de gas combustible y tóxico
- ✓ Panel principal para gas para 45 detectores de gas
- ✓ 24 detectores de gas combustible
- ✓ 21 detectores de gas tóxico
- ✓ Ingenería y arreglos de salidas relevadas, paros de emergencia, cierre de ventilas, notificación de alarma audible y visible

INSTALACION Y MANTNIMIENTO SISTEMAS DE GAS Y FUEGO
EXPERIENCIA Y PROYECTOR REALIZADOS

Monto del proyecto: USD 169.347,32 dólares americanos

Fecha de Ejecución: Octubre 2017 – Noviembre 2017

Horas Hombre del Proyecto: 1900 Horas.

Contacto: Lic. Luis Armando Lopez.

E-mail: lalo@bluemarine.com.mx


Teléfono: (938) 286 1241

Dirección: Av. Aviación 245 Col. Petrolera C.P. 24180. Ciudad del Carmen, Campeche.

INSTALACION Y MANTNIMIENTO SISTEMAS DE GAS Y FUEGO
EXPERIENCIA Y PROYECTOR REALIZADOS

Evidencia del Proyecto:



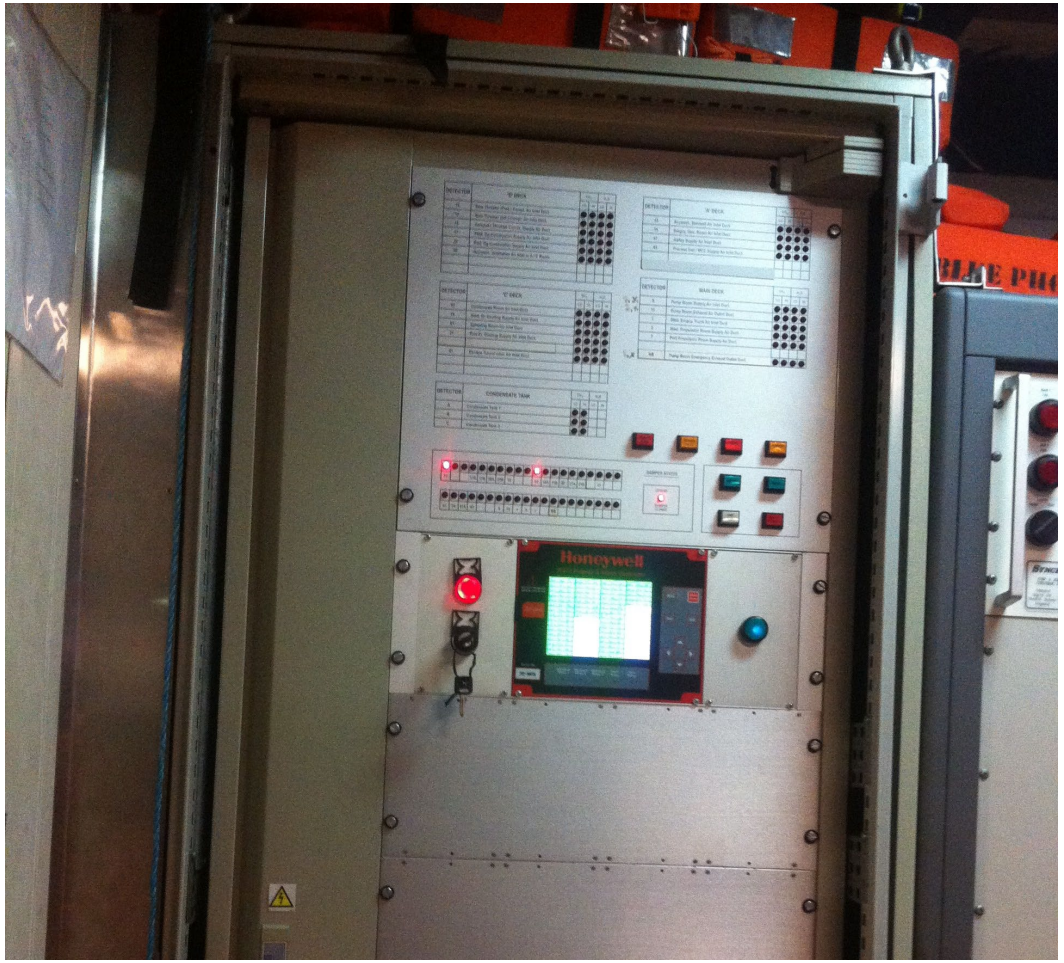

INSTALACION Y MANTNIMIENTO SISTEMAS DE GAS Y FUEGO
EXPERIENCIA Y PROYECTOR REALIZADOS

Proyecto: Rehabilitación sistema de detección y alarma para gas combustible y gas toxico Plataforma Campeche

Cliente: Campeche Jackup S.A de C.V. (Perforadora México). - CJA120910MC3

Descripción:

- ✓ Ingeniería, instalación, configuración de sistema de detección, monitoreo de gas combustible y tóxico
- ✓ 3 detectores de gas combustible
- ✓ 18 detectores de gas tóxico

INSTALACION Y MANTNIMIENTO SISTEMAS DE GAS Y FUEGO
EXPERIENCIA Y PROYECTOR REALIZADOS

Monto del proyecto: USD 49.099,63 dólares americanos

Fecha de Ejecución: Enero 2018

Horas Hombre del Proyecto: 240 Horas.

Contacto: Ing. Viridiana Novelo.

E-mail: viridiana.novelo@pm.gmexico.com

Teléfono: (938) 138 1200 Ext 2020

Dirección: Av. Aviación 245 Col. Petrolera C.P. 24180. Ciudad del Carmen, Campeche.

DAJOPETROL

INSTALACION Y MANTNIMIENTO SISTEMAS DE GAS Y FUEGO
EXPERIENCIA Y PROYECTOR REALIZADOS

Evidencia del Proyecto:





INSTALACION Y MANTNIMIENTO SISTEMAS DE GAS Y FUEGO
EXPERIENCIA Y PROYECTOR REALIZADOS

Proyecto: Rehabilitación sistema de gas y fuego plataforma CME-1 y CME-2

Cliente: Borr Drilling (Opex).

Descripción:

- ✓ Servicio ingeniería instalación de 54 detectores de gas tóxico y 54 detectores de gas combustible
- ✓ Ingeniería, instalación, configuración del panel de control de sistema de detección, monitoreo de gas combustible y tóxico
- ✓ Rehabilitación de sistema de alarmas visibles y audibles para sistemas de detección de gas y fuego
- ✓ Rehabilitación sistema de detección de fuego

Avenida Paseo Tabasco No. 1121 - 2

DAJOPETROL

INSTALACION Y MANTNIMIENTO SISTEMAS DE GAS Y FUEGO
EXPERIENCIA Y PROYECTOR REALIZADOS

Monto del proyecto: USD 683.028,63 dólares americanos

Fecha de Ejecución: 2019

Horas Hombre del Proyecto: 3950 Horas.

Contacto: Ing. Erwin Fuentes.

E-mail: egonzalez@borrdrilling.com


Dirección: AV. Paseo Tabasco, N° 1121-2 Villahermosa, Tabasco.




OPETROL

INSTALACION Y MANTNIMIENTO SISTEMAS DE GAS Y FUEGO EXPERIENCIA Y PROYECTOR REALIZADOS

Evidencia del Proyecto:

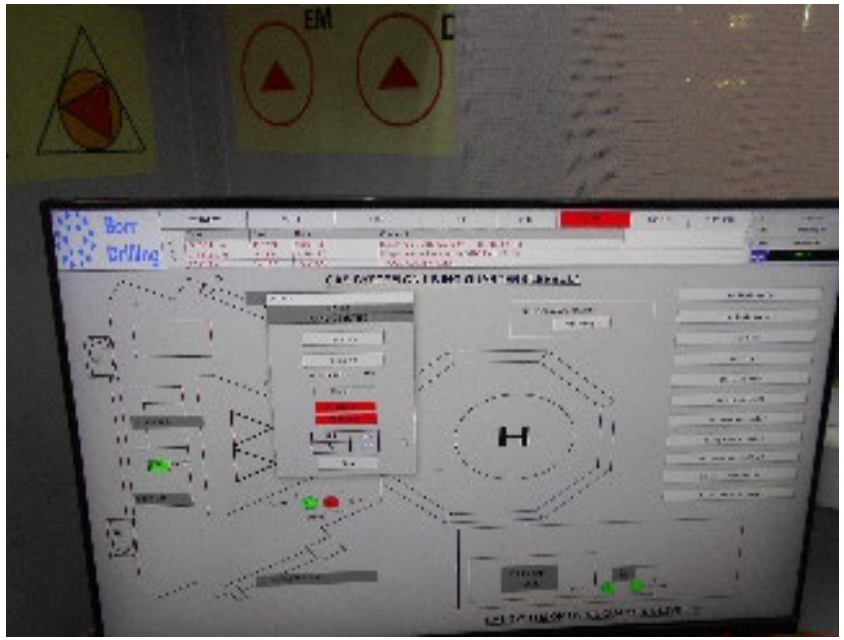

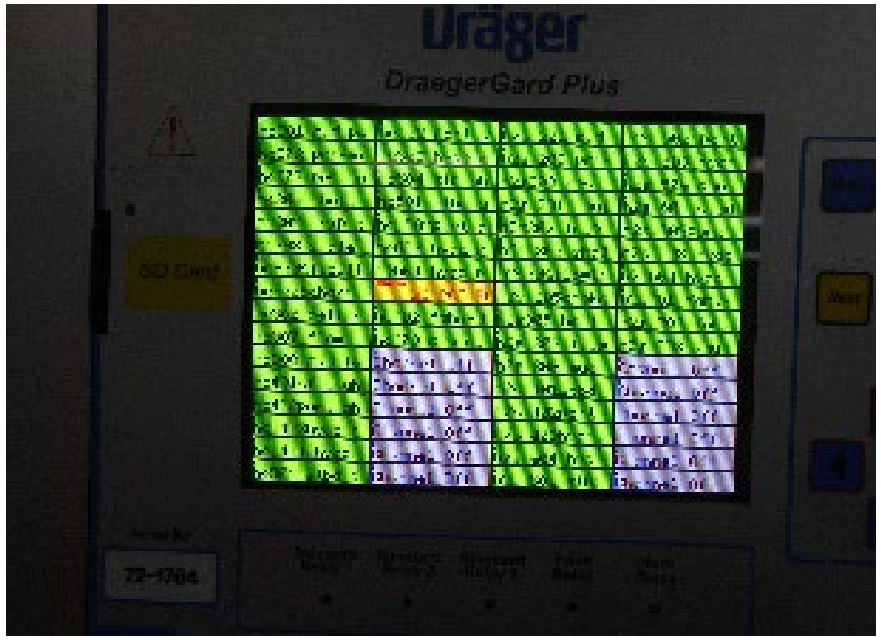

INSTALACION Y MANTNIMIENTO SISTEMAS DE GAS Y FUEGO
EXPERIENCIA Y PROYECTOR REALIZADOS

Proyecto: Rehabilitación sistema de gas y fuego plataforma Tamaulipas

Cliente: Perforadora Mexico

Descripción:

- ✓ Servicio ingeniería instalación detectores de gas tóxico y detectores de gas combustible
- ✓ Ingeniería, instalación, configuración del panel de control de sistema de detección, monitoreo de gas combustible y tóxico
- ✓ Rehabilitación de sistema de alarmas visibles y audibles para sistemas de detección de gas y fuego
- ✓ Rehabilitación sistema de detección de fuego

Avenida Paseo Tabasco No. 1121 - 2

DAJOPETROL

INSTALACION Y MANTNIMIENTO SISTEMAS DE GAS Y FUEGO
EXPERIENCIA Y PROYECTOR REALIZADOS

Monto del proyecto: USD 818.847,23 dólares americanos

Fecha de Ejecución: 2020

Horas Hombre del Proyecto: 4500 Horas.

Contacto: Ing. José Roberto Lindo.

E-mail: jlindom@gminfra.mx

Teléfono: (938) 138 1200 Ext 42052

Dirección: Av. Aviación 245 Col. Petrolera C.P. 24180. Ciudad del Carmen, Campeche

INSTALACION Y MANTNIMIENTO SISTEMAS DE GAS Y FUEGO
EXPERIENCIA Y PROYECTOR REALIZADOS

Evidencia del Proyecto:





INSTALACION Y MANTNIMIENTO SISTEMAS DE GAS Y FUEGO
EXPERIENCIA Y PROYECTOR REALIZADOS

Proyecto: Instalación de sistemas de detección de gas y juego terminal de almacenamiento de combustible. Puerto Veracruz

Cliente: Excellent Sean and Land Logistic

Descripción:

- ✓ Servicio ingeniería instalación detectores de gas combustible y fuego
- ✓ Ingeniería, instalación, configuración del panel de control de sistema de detección, monitoreo de gas combustible y Fuego
- ✓ Servicio ingeniería instalación de sistema de alarmas visibles y audibles para sistemas de detección de gas y fuego

Avenida Paseo Tabasco No. 1121 - 2

INSTALACION Y MANTNIMIENTO SISTEMAS DE GAS Y FUEGO
EXPERIENCIA Y PROYECTOR REALIZADOS

Monto del proyecto: USD 100,951.04 dólares americanos

Fecha de Ejecución: 2021

Horas Hombre del Proyecto: 720 Horas.

Contacto: Ing. Luis Peralta.

E-mail: lperalta@excellencesll.com.mx

Teléfono: (229) 261 3000 Ext 1025

Dirección: Av. Aviación 245 Col. Petrolera C.P. 24180. Ciudad del Carmen, Campeche

INSTALACION Y MANTNIMIENTO SISTEMAS DE GAS Y FUEGO
EXPERIENCIA Y PROYECTOR REALIZADOS

Evidencia del Proyecto:







INSTALACION Y MANTNIMIENTO SISTEMAS DE GAS Y FUEGO
EXPERIENCIA Y PROYECTOR REALIZADOS

Proyecto: Integración sistema de fuego Notifer a sistema de control distribuido. PAE Chihuahua

Cliente: Perforadora Mexico

Descripción:

- ✓ Servicio ingeniería integración paneles de fuego Notifier modelo 3030 y 320 a sistema de control distribuido PLC
- ✓ Servicio ingeniería integración sistema de control distribuido para detección de gas y fuego para visualización en HMI

Avenida Paseo Tabasco No. 1121 - 2

DAJOPETROL

INSTALACION Y MANTNIMIENTO SISTEMAS DE GAS Y FUEGO
EXPERIENCIA Y PROYECTOR REALIZADOS

Monto del proyecto: USD 433,488.97 dólares americanos

Fecha de Ejecución: 2022

Horas Hombre del Proyecto: 1260 Horas.

Contacto: José Roberto Lindo.


E-mail: jlindom@gminfra.mx

Teléfono: (938) 138 1200 Ext 42052

Dirección: Av. Aviación 245 Col. Petrolera C.P. 24180. Ciudad del Carmen, Campeche

INSTALACION Y MANTNIMIENTO SISTEMAS DE GAS Y FUEGO
EXPERIENCIA Y PROYECTOR REALIZADOS

Evidencia del Proyecto:

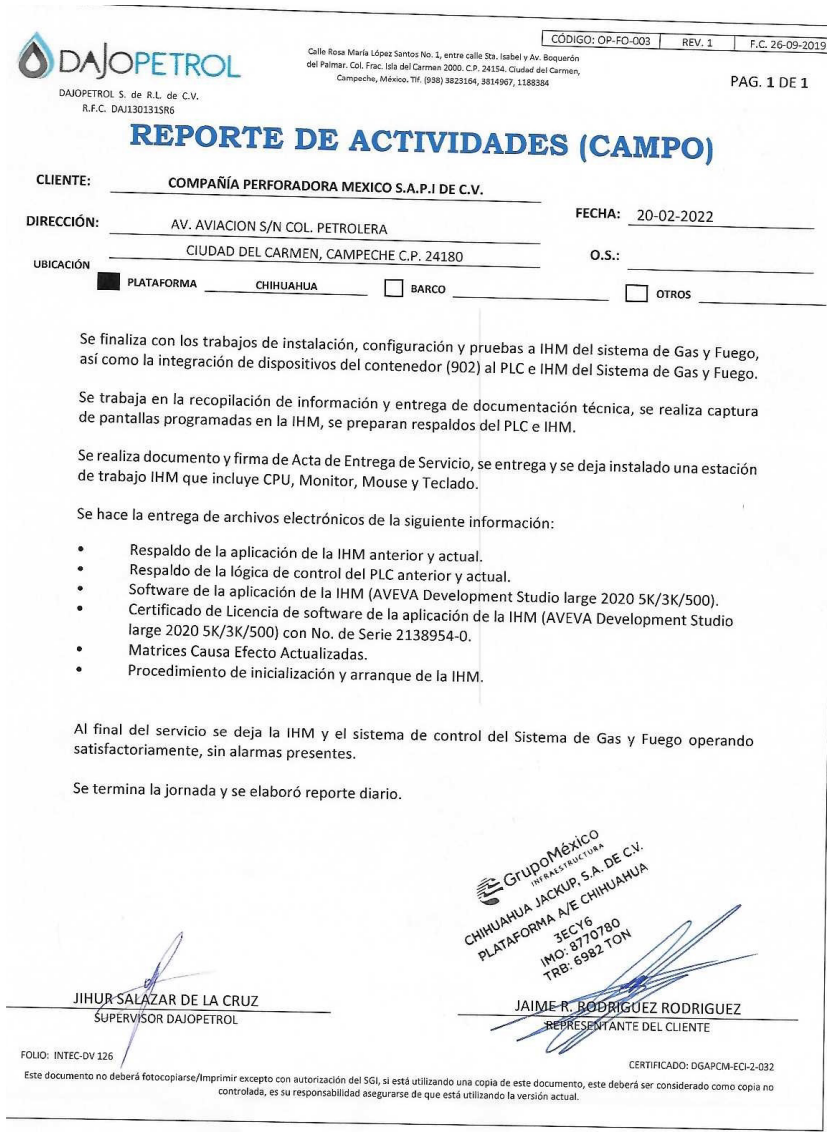

DAJOPETROL

DAJOPETROL S. de R.L. de C.V.
R.F.C. DAJ130131SR6

Calle Rosa María López Santos No. 1, entre calle Sta. Isabel y Av. Boquerón del Palmar. Col. Frac. Isla del Carman 2000. C.P. 24154. Ciudad del Carmen, Campeche, México. Tlf. (938) 3823164, 3814967, 1188384

CÓDIGO: OP-FO-003	REV. 1	F.C. 26-09-2019

PAG. 1 DE 1

REPORTE DE ACTIVIDADES (CAMPO)

CLIENTE: COMPAÑÍA PERFORADORA MEXICO S.A.P.I DE C.V.

DIRECCIÓN: AV. AVIACION S/N COL. PETROLERA

FECHA: 20-02-2022

UBICACIÓN: CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE C.P. 24180

O.S.:

■ PLATAFORMA CHIHUAHUA ☐ BARCO ☐ OTROS

Se finaliza con los trabajos de instalación, configuración y pruebas a IHM del sistema de Gas y Fuego, así como la integración de dispositivos del contenedor (902) al PLC e IHM del Sistema de Gas y Fuego.

Se trabaja en la recopilación de información y entrega de documentación técnica, se realiza captura de pantallas programadas en la IHM, se preparan respaldos del PLC e IHM.

Se realiza documento y firma de Acta de Entrega de Servicio, se entrega y se deja instalado una estación de trabajo IHM que incluye CPU, Monitor, Mouse y Teclado.

Se hace la entrega de archivos electrónicos de la siguiente información:

- Respaldo de la aplicación de la IHM anterior y actual.
- Respaldo de la lógica de control del PLC anterior y actual.
- Software de la aplicación de la IHM (AVEVA Development Studio large 2020 5K/3K/500).
- Certificado de Licencia de software de la aplicación de la IHM (AVEVA Development Studio large 2020 5K/3K/500) con No. de Serie 2138954-0.
- Matrices Causa Efecto Actualizadas.
- Procedimiento de inicialización y arranque de la IHM.

Al final del servicio se deja la IHM y el sistema de control del Sistema de Gas y Fuego operando satisfactoriamente, sin alarmas presentes.

Se termina la jornada y se elaboró reporte diario.

GrupoMéxico INFRAESTRUCTURA
CHIHUAHUA JACKUP, S.A. DE C.V.
PLATAFORMA A/E CHIHUAHUA
3ECY6
IMO: 8770780
TRB: 6982 TON

JIHUR SALAZAR DE LA CRUZ
SUPERVISOR DAJOPETROL

JAIME R. RODRIGUEZ RODRIGUEZ
REPRESENTANTE DEL CLIENTE

FOLIO: INTEC-DV 126

CERTIFICADO: DGAPCM-ECI-2-032

Este documento no deberá fotocopiarse/Imprimir excepto con autorización del SGI, si está utilizando una copia de este documento, este deberá ser considerado como copia no controlada, es su responsabilidad asegurarse de que está utilizando la versión actual.

INSTALACION Y MANTNIMIENTO SISTEMAS DE GAS Y FUEGO
EXPERIENCIA Y PROYECTOR REALIZADOS

Proyecto: Instalación de sistemas de detección fuego Notifier para el barco de manetimiento Topaz

Cliente: Cotemar S.A. DE C.V.

Descripción:

- ✓ Servicio ingeniería instalación detectores de humo, temperatura, flama y gas
- ✓ Ingeniería, instalación, configuración del panel de fuego y panel de gas , monitoreo de flama gas y fuego. Integración interfase hombre máquina (HMI)
- ✓ Servicio ingeniería instalación de sistema de alarmas visibles y audibles para sistemas de detección de fuego

Avenida Paseo Tabasco No. 1121 - 2

DAJOPETROL

INSTALACION Y MANTNIMIENTO SISTEMAS DE GAS Y FUEGO
EXPERIENCIA Y PROYECTOR REALIZADOS

Monto del proyecto: USD 248,591.05 dólares americanos

Fecha de Ejecución: 2023

Horas Hombre del Proyecto: 790 Horas.

Contacto: Ing. Jacob Castillo.


E-mail: jcastillof@marinemail.com.sg

Teléfono: 993 107 3719

Dirección: Calle 26 Colonia Centro Ciudad del Carmen

INSTALACION Y MANTNIMIENTO SISTEMAS DE GAS Y FUEGO
EXPERIENCIA Y PROYECTOR REALIZADOS

Evidencia del Proyecto:

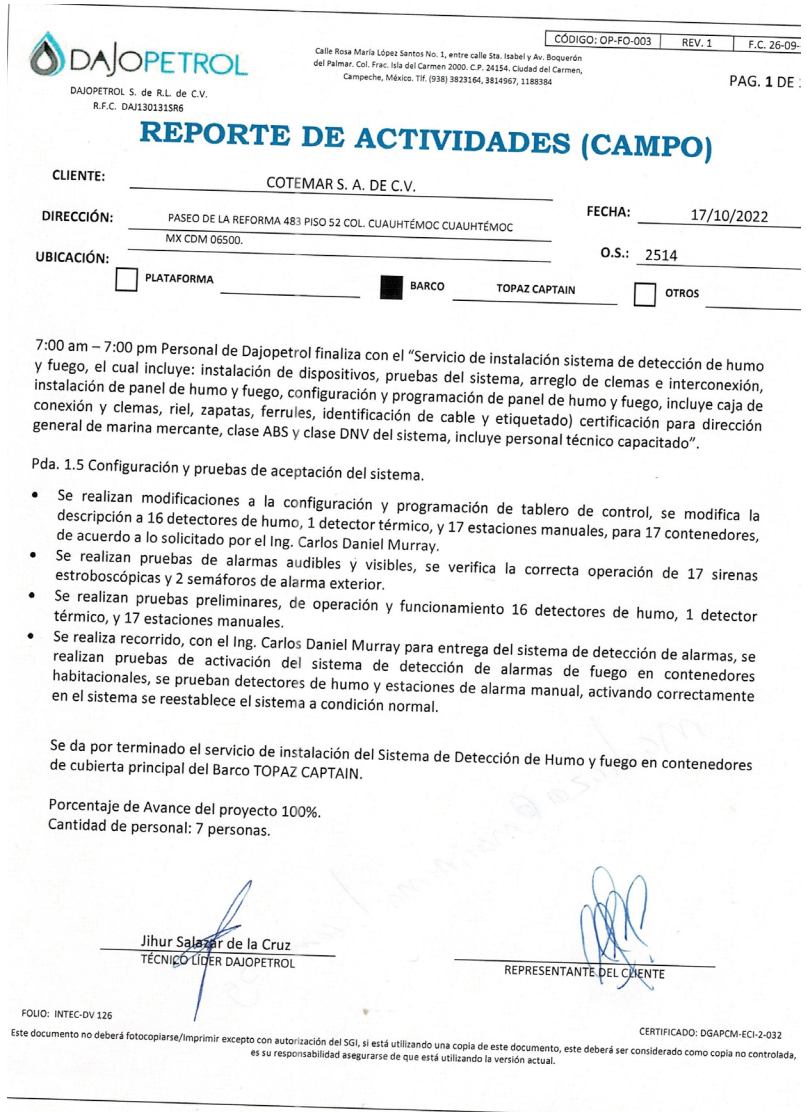

DAJOPETROL

DAJOPETROL S. de R.L. de C.V.
R.F.C. DAJ130131SR6

Calle Rosa María López Santos No. 1, entre calle Sta. Isabel y Av. Boquerón del Palmar. Col. Frac. Isla del Carmen 2000. C.P. 24154. Ciudad del Carmen, Campeche, México. Tlf. (938) 3823164, 3814967, 1188384

CÓDIGO: OP-FO-003	REV. 1	F.C. 26-09-

PAG. 1 DE

REPORTE DE ACTIVIDADES (CAMPO)

CLIENTE: COTEMAR S. A. DE C.V.

DIRECCIÓN: PASEO DE LA REFORMA 483 PISO 52 COL. CUAUHTÉMOC CUAUHTÉMOC MX CDM 06500.

FECHA: 17/10/2022

O.S.: 2514

UBICACIÓN: ☐ PLATAFORMA _____ ■ BARCO TOPAZ CAPTAIN ☐ OTROS _____

7:00 am – 7:00 pm Personal de Dajopetrol finaliza con el "Servicio de instalación sistema de detección de humo y fuego, el cual incluye: instalación de dispositivos, pruebas del sistema, arreglo de clemas e interconexión, instalación de panel de humo y fuego, configuración y programación de panel de humo y fuego, incluye caja de conexión y clemas, riel, zapatas, ferrules, identificación de cable y etiquetado) certificación para dirección general de marina mercante, clase ABS y clase DNV del sistema, incluye personal técnico capacitado".

Pda. 1.5 Configuración y pruebas de aceptación del sistema.

- Se realizan modificaciones a la configuración y programación de tablero de control, se modifica la descripción a 16 detectores de humo, 1 detector térmico, y 17 estaciones manuales, para 17 contenedores, de acuerdo a lo solicitado por el Ing. Carlos Daniel Murray.
- Se realizan pruebas de alarmas audibles y visibles, se verifica la correcta operación de 17 sirenas estroboscópicas y 2 semáforos de alarma exterior.
- Se realizan pruebas preliminares, de operación y funcionamiento 16 detectores de humo, 1 detector térmico, y 17 estaciones manuales.
- Se realiza recorrido, con el Ing. Carlos Daniel Murray para entrega del sistema de detección de alarmas, se realizan pruebas de activación del sistema de detección de alarmas de fuego en contenedores habitacionales, se prueban detectores de humo y estaciones de alarma manual, activando correctamente en el sistema se reestablece el sistema a condición normal.

Se da por terminado el servicio de instalación del Sistema de Detección de Humo y fuego en contenedores de cubierta principal del Barco TOPAZ CAPTAIN.

Porcentaje de Avance del proyecto 100%.
Cantidad de personal: 7 personas.

Jihur Salazar de la Cruz
TÉCNICO LÍDER DAJOPETROL

REPRESENTANTE DEL CLIENTE

FOLIO: INTEC-DV 126

CERTIFICADO: DGAPCM-ECI-2-032

Este documento no deberá fotocopiarse/imprimir excepto con autorización del SGI, si está utilizando una copia de este documento, este deberá ser considerado como copia no controlada, es su responsabilidad asegurarse de que está utilizando la versión actual.

INSTALACION Y MANTNIMIENTO SISTEMAS DE GAS Y FUEGO
EXPERIENCIA Y PROYECTOR REALIZADOS

Proyecto: integración de red de paneles de fuego Notifier, integración con sistema HMI para visulaizacion de dispositivos y eventos

Cliente: Dowell Schlumberger de Mexico, S. A. de C. V.

Descripción:

- ✓ Servicio de actualización de la programación de base datos Modbus y gráficon en HMI de monitoreo de alarma contra incendios
- ✓ Servicio de instalación y configuración de módulos de red para la interconexión de paneles contra incendio marca Notifier
- ✓ Servicio de actualización de base de datos paneles contra incendio marca Notifier. Integración de 6 nodos a través de fibra óptica

Avenida Paseo Tabasco No. 1121 - 2

DAJOPETROL

INSTALACION Y MANTNIMIENTO SISTEMAS DE GAS Y FUEGO
EXPERIENCIA Y PROYECTOR REALIZADOS

Monto del proyecto: USD 70,976.61 dólares americanos

Fecha de Ejecución: 2024

Horas Hombre del Proyecto: 640 Horas.

Contacto: Ing. Daniel Siso.


E-mail: dsiso@slb.com

Teléfono: (993) 177 5614

Dirección: Base SLB Villahermosa – Cardenas Tabasco

INSTALACION Y MANTNIMIENTO SISTEMAS DE GAS Y FUEGO
EXPERIENCIA Y PROYECTOR REALIZADOS

Evidencia del Proyecto:

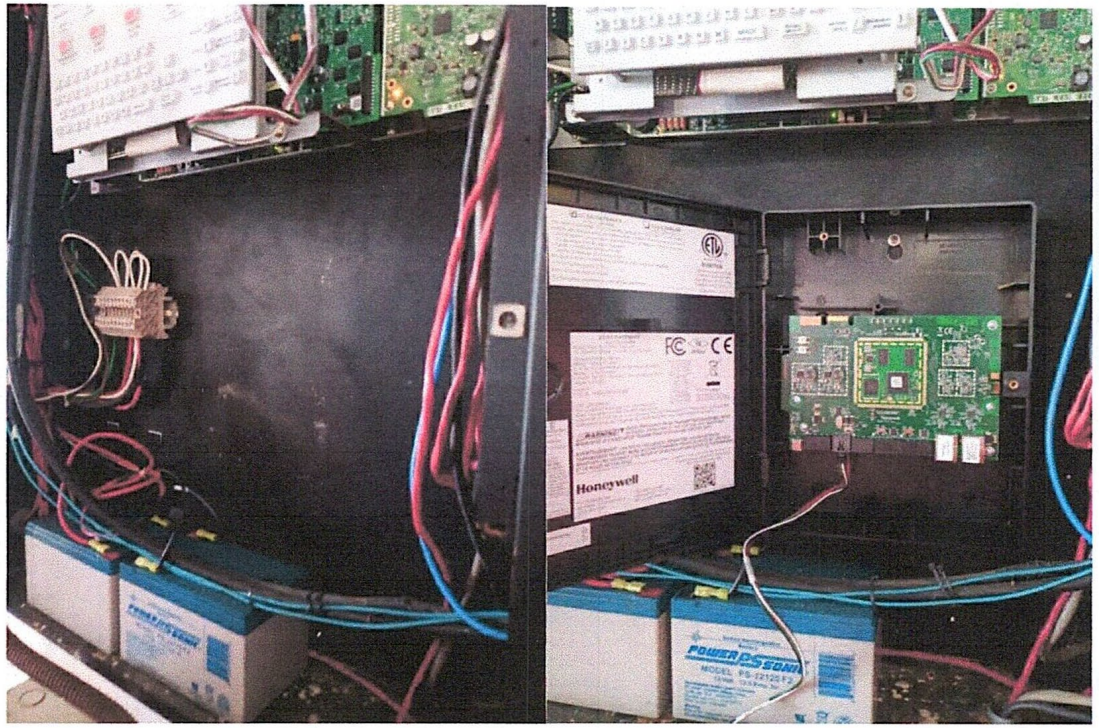

Reubicación de fibra **Instalación de tarjeta y su gabinete**

ARCHIVO FOTOGRAFICO

Configuración de la tarjeta CLSS GATEWAY, puerto Ethernet y acceso Modbus Fig. 1 y 2.

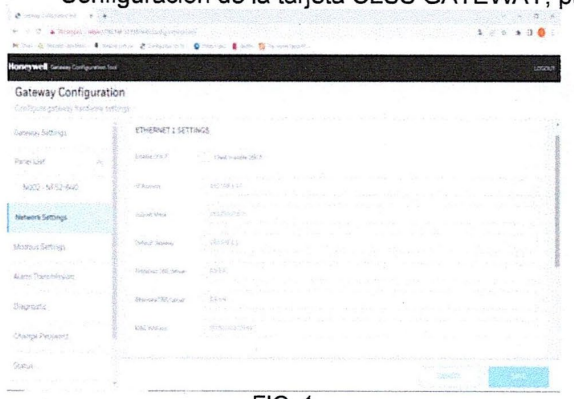


FIG. 1

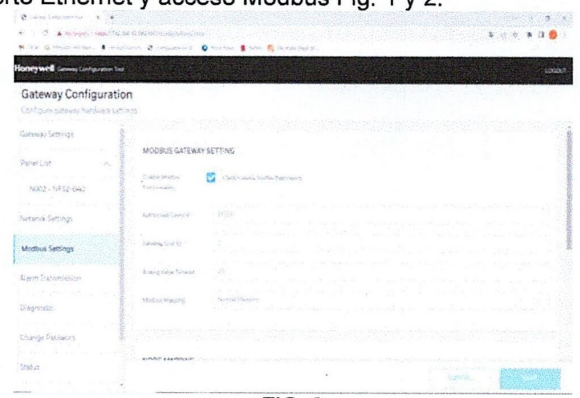


FIG. 2

Monitoreo de enlace de comunicación de la tarjeta CLSS GATEWAY, con el panel y acceso Modbus a la HMI Fig. 3 y 4.

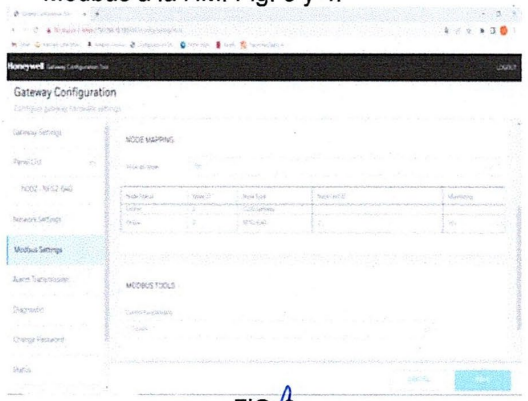


FIG. 3

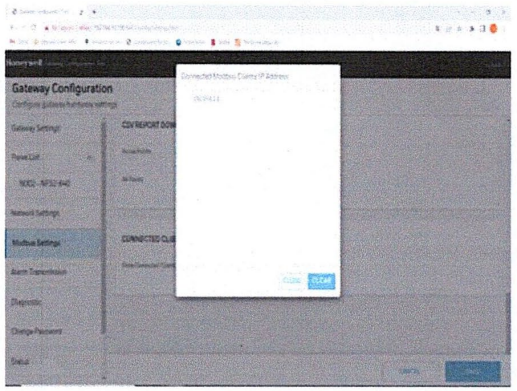


FIG. 4

INSTALACION Y MANTNIMIENTO SISTEMAS DE GAS Y FUEGO
EXPERIENCIA Y PROYECTOR REALIZADOS

Evidencia del Proyecto: Nuestro Personal cuenta con las certificación de Notifier para el Servicio



Certificate of Attendance

HUGO ALFONSO LEÓN REYES
Conpel

has successfully completed training and is hereby certified on

NOTIFIER ONYX UNIVERSITY LATIN AMERICA

Issued: Thursday,May 16, 2024
Expires: Friday,May 16, 2025
Certificate #: CL/131-2470-7358-22028/230711

Training Leader

Peeran Mukadam
Sr. Director,
Global Learning & Enablement

NOTIFIER by Honeywell

Harry Barnes
Director, Technical Training

This certificate is valid in the name of the Recipient AND Company together and is rendered Invalid should the two separate OR the distributorship of the Company be revoked for any reason.



CERTIFICATE *of* ATTENDANCE

GRANTED TO

HUGO REYES

ON BEHALF OF THE COMPANY:
SEGMAN
HAS SUCCESSFULLY PARTICIPATE IN THE:

Connected Life Safety Services
CLSS Solution Training

WITH A DURATION OF 6 HOURS

16/05/2023

NOTIFIER by Honeywell

Jonathan U. Hernandez Osornio
HONEYWELL BUILDING TECHNOLOGY FIRE LATAM TEAM

This certificate of attendance is valid for 2 years from the date of issue. This document does not refer to or correspond to a NOTIFIER® by Honeywell Technical Training Certificate. This document is only valid for the person to whom it was granted, and the company indicated therein. Its improper manipulation or modification will be grounds for cancellation of this document.